

Условные обозначения:



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


рабочее место

Берестяк

контроль ДВ

контактная КТМ

границы рабочей зоны

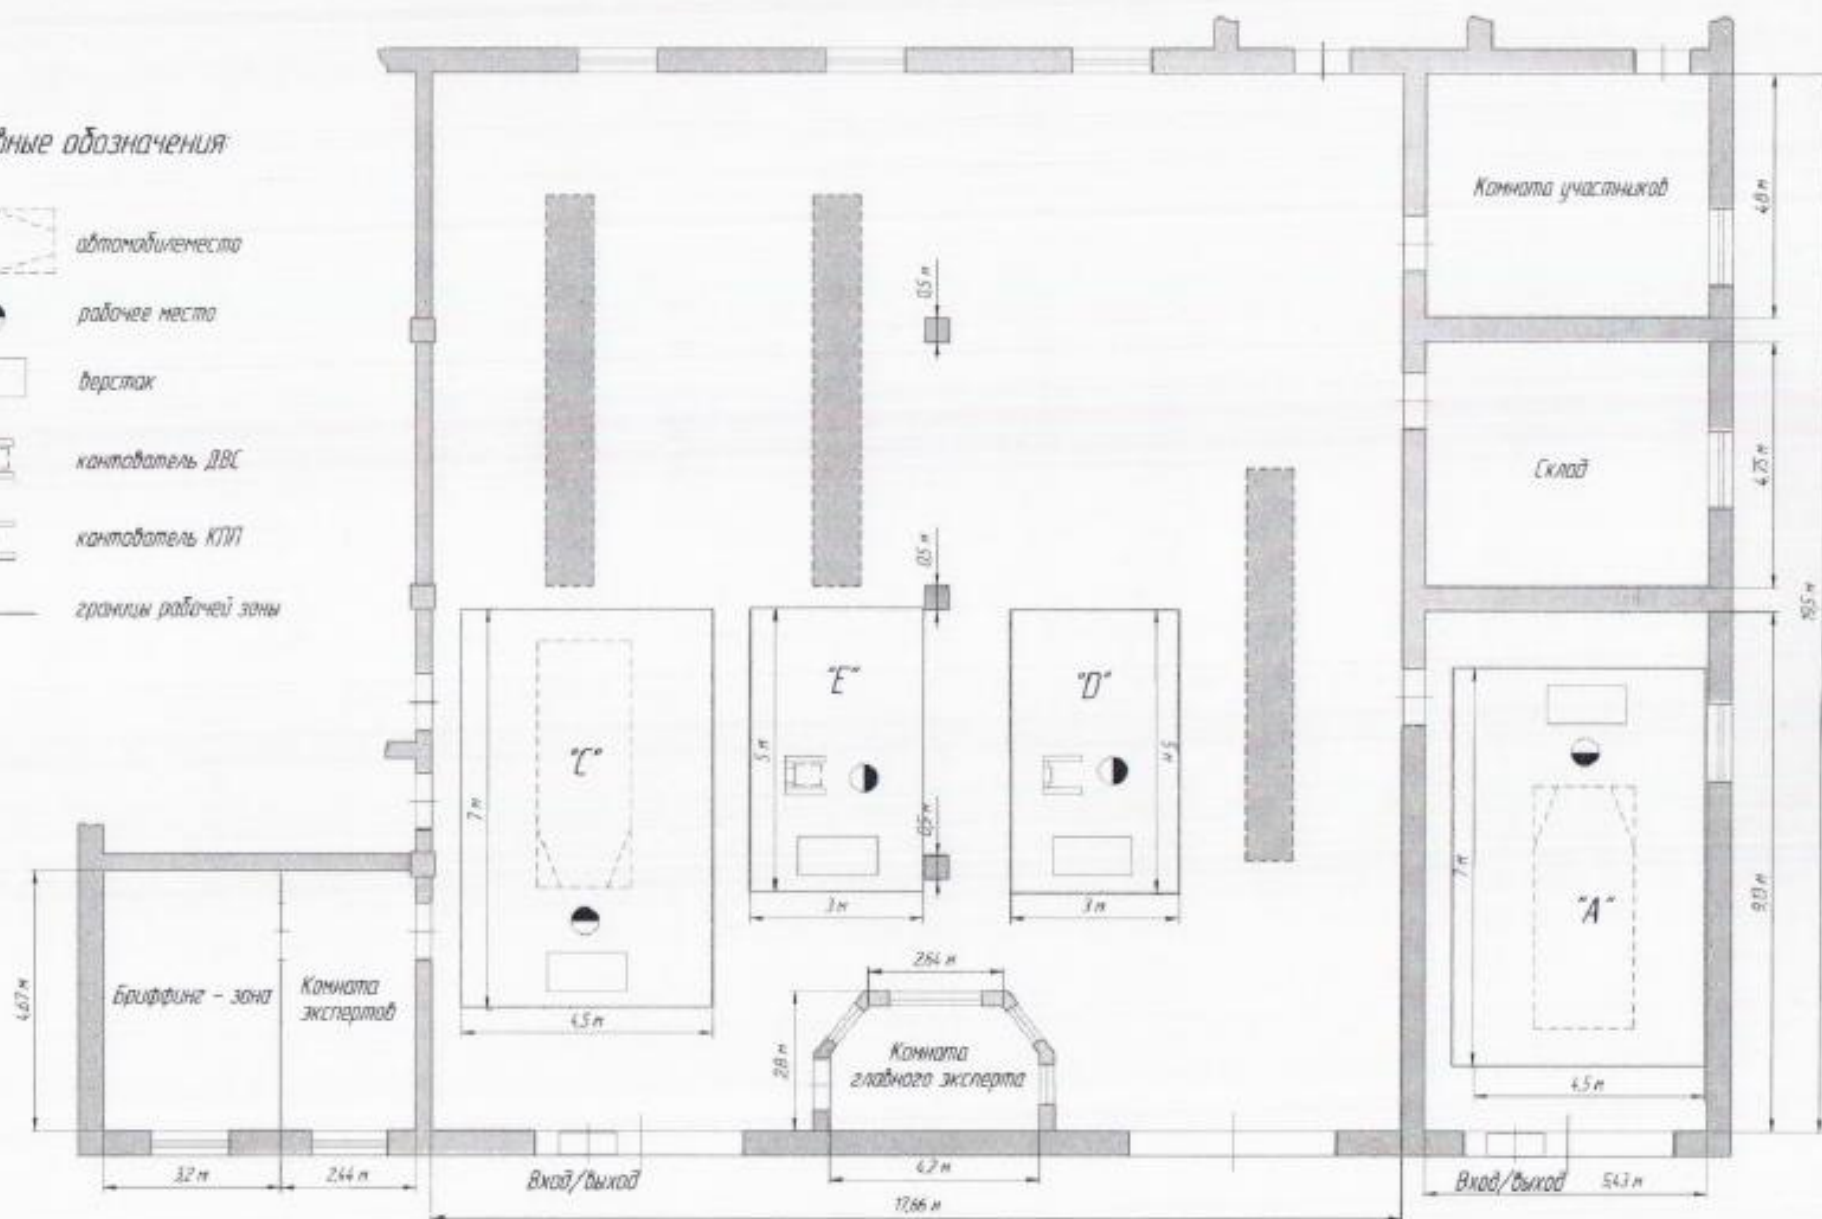

Beurteilung - 30%

ΚΟΜΜΑΤΙΣΤ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

70

F

ת"י

A

Комната
главного эксперта

Комната участковой

Скачать

8/20/2017

Byrd/Byrd

[Signature]

[illegible]